


Droga publiczna

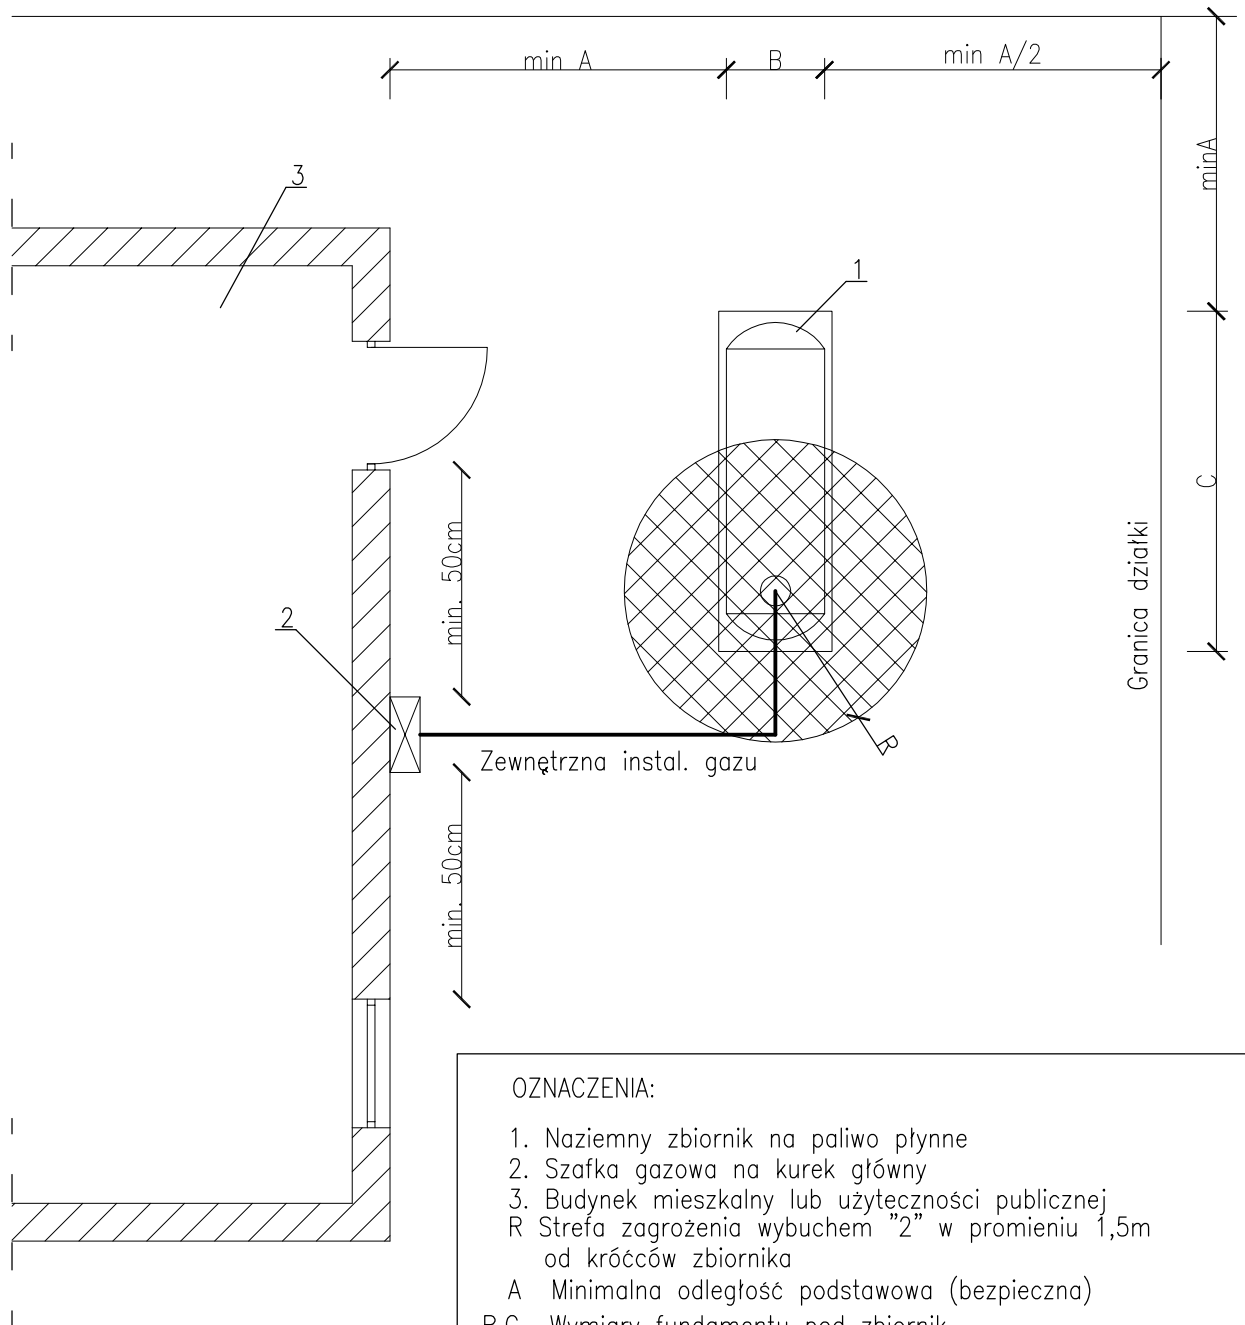

OZNACZENIA:

- 1. Naziemny zbiornik na paliwo płynne
- 2. Szafka gazowa na kurek główny
- 3. Budynek mieszkalny lub użyteczności publicznej
- R Strefa zagrożenia wybuchem "2" w promieniu 1,5m od króćców zbiornika
- A Minimalna odległość podstawowa (bezpieczna)
- B,C Wymiary fundamentu pod zbiornik

Pojemność zbiornika	2700l	4850l	6400l
Wymiary [m]			
A	3,0	5,0	7,5
B	1,3	1,3	1,3
C	2,6	4,45	6,0

Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej – instalacje sanitarne		Nr rys./Nr str.
Adres inwestycji	Mierzno II, dz. 12/2 obr. 0007–Mierzno, gm. Budziszewice		S10/
Tytuł opracowania	Strefy zagrożenia wybuchem i odległości bezpieczeństwa	Skala –	Data opracow. XI 2016
Projektant	mgr inż. Paweł Pająk upr. Nr GP.IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec. instalacyjno - inżynierska	Sprawdzający	mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych